



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00089.21

Tên khách hàng : Công ty TNHH Cấp Nước Tóc Tiên  
Địa chỉ : Ấp 6, Xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Tạ Thị Bích  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Lê Thanh Thảo - Ngã 3, Cái Mép, P.Tân Phước, Tx.Phú Mỹ  
Ngày lấy mẫu : 14/01/2021  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 14/01/2021  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h30.

### KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	14/01/2021
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	14/01/2021
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,81	6,5 – 8,5	14/01/2021
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,41	≤ 2 NTU	14/01/2021
5	Độ cứng tổng cộng (*)	TCVN 6224:1996 - ISO 6059:1984	46	≤ 300 mg/L	20/01/2021
6	HL.Clorua	HDN12 - TCVN 6194 : 1996	18,44	≤ 300 mg/L	20/01/2021
7	HL. Sắt (Fe) (*)	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	< 0,030	≤ 0,3 mg/L	25/01/2021
8	HL. Mn (*)	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,010)	≤ 0,3 mg/L	25/01/2021
9	HL. Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	0,028	≤ 3 mg/L	19/01/2021
10	HL. Nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	0,653	≤ 50 mg/L	19/01/2021
11	HL. Sulphate (*)	HDN06 - Method 8051 - Hach Edition 1	6,78	≤ 250 mg/L	19/01/2021
12	Chỉ số pecmanganat	HDN14 - TCVN 6186:1996	< 0,5	≤ 2,0 mg/L	18/01/2021
13	Clo dư	So màu	0,3	0,3 – 0,5 mg/L	14/01/2021
14	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	0 KL/100ml	14/01/2021
15	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	0 KL/100ml	14/01/2021

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

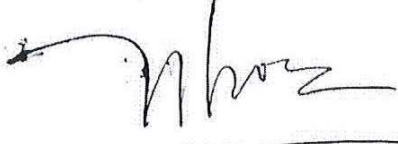
KPH: không phát hiện

**Nhận xét:**

- Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01 :2009/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CĐHA - TDCN<sup>nh</sup>

  
Nguyễn Thị Hồng Hoa

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 01 năm 2021

PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ



  
Hà Văn Thanh