



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00105.21

Tên khách hàng : Công ty TNHH Cấp Nước Tóc Tiên  
Địa chỉ : Ấp 6, Xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Nguyễn Thị Nhật Tuyên  
Địa điểm lấy mẫu : Tại TTYT TX. Phú Mỹ  
Ngày lấy mẫu : 19/01/2021  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 02 chai(500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 19/01/2021  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h35.

### KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	19/01/2021
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	19/01/2021
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,70	6,5 – 8,5	20/01/2021
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,75	≤ 2 NTU	20/01/2021
5	Độ cứng tổng cộng (*)	TCVN 6224:1996 - ISO 6059:1984	52	≤ 300 mg/L	20/01/2021
6	HL.Clorua	HDN12 - TCVN 6194 : 1996	18,79	≤ 300 mg/L	20/01/2021
7	HL. Sắt (Fe) (*)	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	0,049	≤ 0,3 mg/L	25/01/2021
8	HL. Mn (*)	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,010)	≤ 0,3 mg/L	25/01/2021
9	HL. Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	0,030	≤ 3 mg/L	20/01/2021
10	HL. Nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	0,642	≤ 50 mg/L	20/01/2021
11	HL. Sulphate (*)	HDN06 - Method 8051 - Hach Edition 1	6,52	≤ 250 mg/L	20/01/2021
12	Chỉ số pecmanganat	HDN14 - TCVN 6186:1996	< 0,5	≤ 2,0 mg/L	21/01/2021
13	Clo dư	So màu	0,5	0,3 – 0,5 mg/L	19/01/2021
14	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	0 KL/100ml	19/01/2021
15	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	0 KL/100ml	19/01/2021

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện


**Nhận xét:**

- Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01 – 2009/BYT

Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 01 tháng 02 năm 2020

**PHỤ TRÁCH KHOA XN – CĐHA - TDCN**

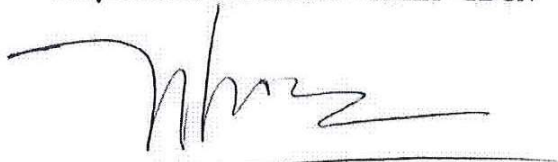

**Nguyễn Thị Hồng Hoa**

**PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ**



**Hà Văn Thanh**