



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00972.23

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC TÓC TIÊN
Địa chỉ : Ấp 6, xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Bình phát - Ngã 3 Cái Mép, QL51, Tân Phước, Phú Mỹ
Ngày lấy mẫu : 2/8/2023
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 02 chai (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 02/08/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

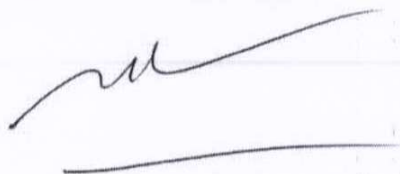
Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	02/08/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	02/08/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	02/08/2023
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,44	6,0 - 8,5	03/08/2023
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	02/08/2023
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	02/08/2023
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,14	≤ 2 NTU	03/08/2023

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN


Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 11 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC




Hà Văn Thanh