



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 01928.23

Tên khách hàng : Công ty TNHH - Tập đoàn Hải Châu Việt Nam  
Địa chỉ : Số 155, Lê Hồng Phong, P. 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Thuỳ Hương - Tổ 12, KP. Vạn Hạnh, Phú Mỹ  
Ngày lấy mẫu : 21/11/2023  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 21/11/2023  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h30.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

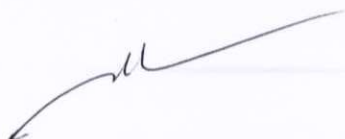
Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	21/11/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	21/11/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	21/11/2023
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,86	6,0 - 8,5	22/11/2023
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	21/11/2023
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	21/11/2023
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,66	≤ 2 NTU	23/11/2023

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

  
Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 01 tháng 12 năm 2023

GIÁM ĐỐC  
  


HÀ Văn Thanh